


Pirmā stāva plāns
M 1 : 100

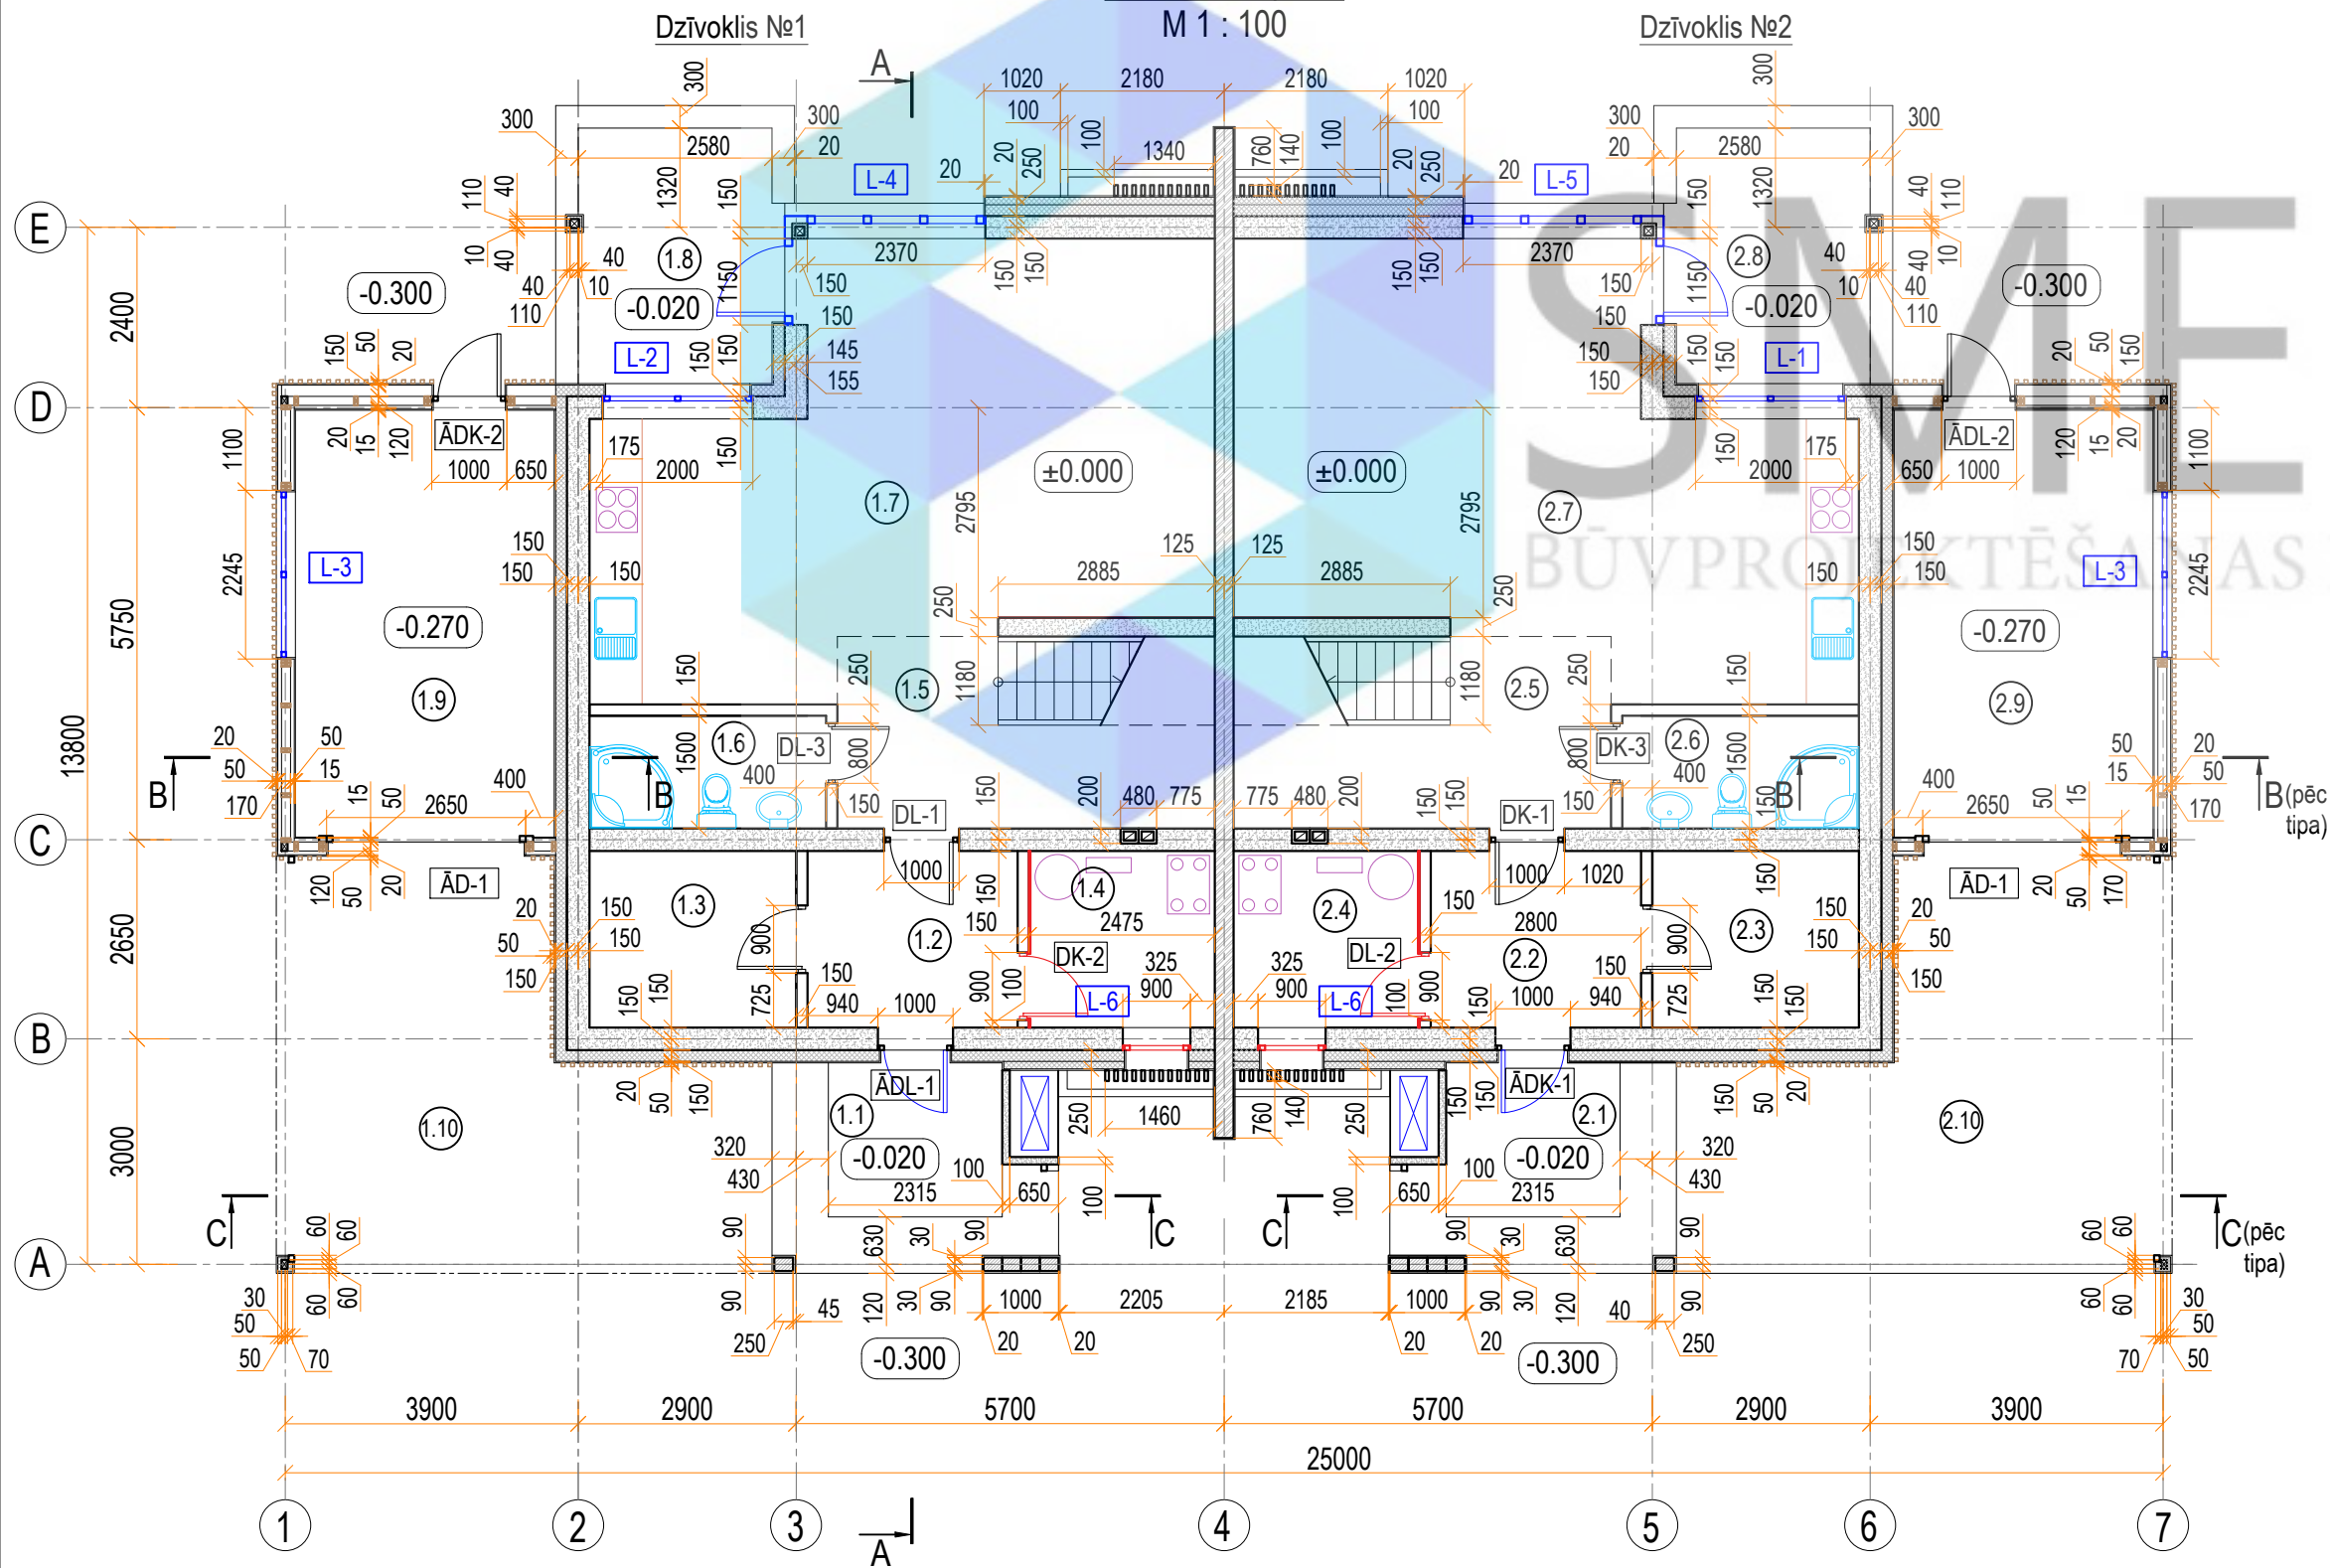


Telpu eksplikācija		
1.STĀVS		
Dzīvoklis №1		
Nr.	Nosaukums	Platība, m²
1.1	Lievenis	4.9
1.2	Priekštelpa	6.6
1.3	Saimniecības telpa	6.5
1.4	Katlu telpa	5.8
1.5	Gaitenis	9.8
1.6	Sanmezgls	4.7
1.7	Virtuve ar ēdamistabu, viesu istaba	39.4
1.8	Terase	9.0
1.9	Saimniecības telpa	19.2
1.10	Nojume	35.4
KOPĀ:		141.3
Dzīvoklis №2		
2.1	Lievenis	4.9
2.2	Priekštelpa	6.6
2.3	Saimniecības telpa	6.5
2.4	Katlu telpa	5.8
2.5	Gaitenis	9.8
2.6	Sanmezgls	4.7
2.7	Virtuve ar ēdamistabu, viesu istaba	39.4
2.8	Terase	9.0
2.9	Saimniecības telpa	19.2
2.10	Nojume	35.4
KOPĀ:		141.3

Pieņemtie apzīmējumi	
Apzīm.	Nosaukums
	Durvis
	Logs
	Iekštelpu numerācija
	Grīdas augstuma atzīme
	Griezuma līnija
	Telpu robeža
	Ventilācijas bloks (480x200mm)
	Krāsotas metāla caurules (140x50mm), solis 120mm
	Metāla kolonna (80x120mm)
	Koka kolonna (50x120mm)
	Ugunsdrošs logs (EI-30)
	Ugunsdrošas durvis (EI-30)
	KNAUF GKF 12,5 (nodrošinot REI 60-M)
	Logu apzīmējums
	Durvju apzīmējums
	Siltuma sūkņa ārējais bloks
	Nesošās ārsienas, iekšējās sienas - gāzbetona bloki (250, 300mm)
	Starpsienas - gāzbetona bloki (250mm)
	Nesošās ārsienas - gāzbetona bloki tipa "Silroc" (180mm)
	Ārējā starpsiena - gāzbetona bloki (100mm)
	Siltumizolācija - akmens vate

Piezīmes:

- Rasējumi ir izstrādāti mērogā, nesaistes gadījumā par primāriem uzskatīt rakstītos izmērus;
- Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m;
- Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis;
- Visas augstuma atzīmes dotas no pirmā stāva tīrās grīdas ±0.000;
- Nepieciešamos mezglu risinājumu rasējumus izstrādā būvuzņēmējs;
- Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā;
- Iekšējos apdares materiālus saskaņot ar pasūtītāju;
- Logu specifikāciju skat. lapā AR-11;
- Durvju specifikācija skat. lapā AR-12.

 SMEKO BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI				Objekts:	Pasūt.Nr. / Arhīva Nr.	
		Stadija BP				
SIA" SMEKO" Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783 biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114 tel.: +371 2 5138878 e-pasts: smeiko@inbox.lv				Pasūtītājs:	Marka AR	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: Pirmā stava plāns	Lapa AR-2	Lapu sk. 12
Izstrādāja					Mērogs M 1:100	
Būvpr.daļ.vad.						

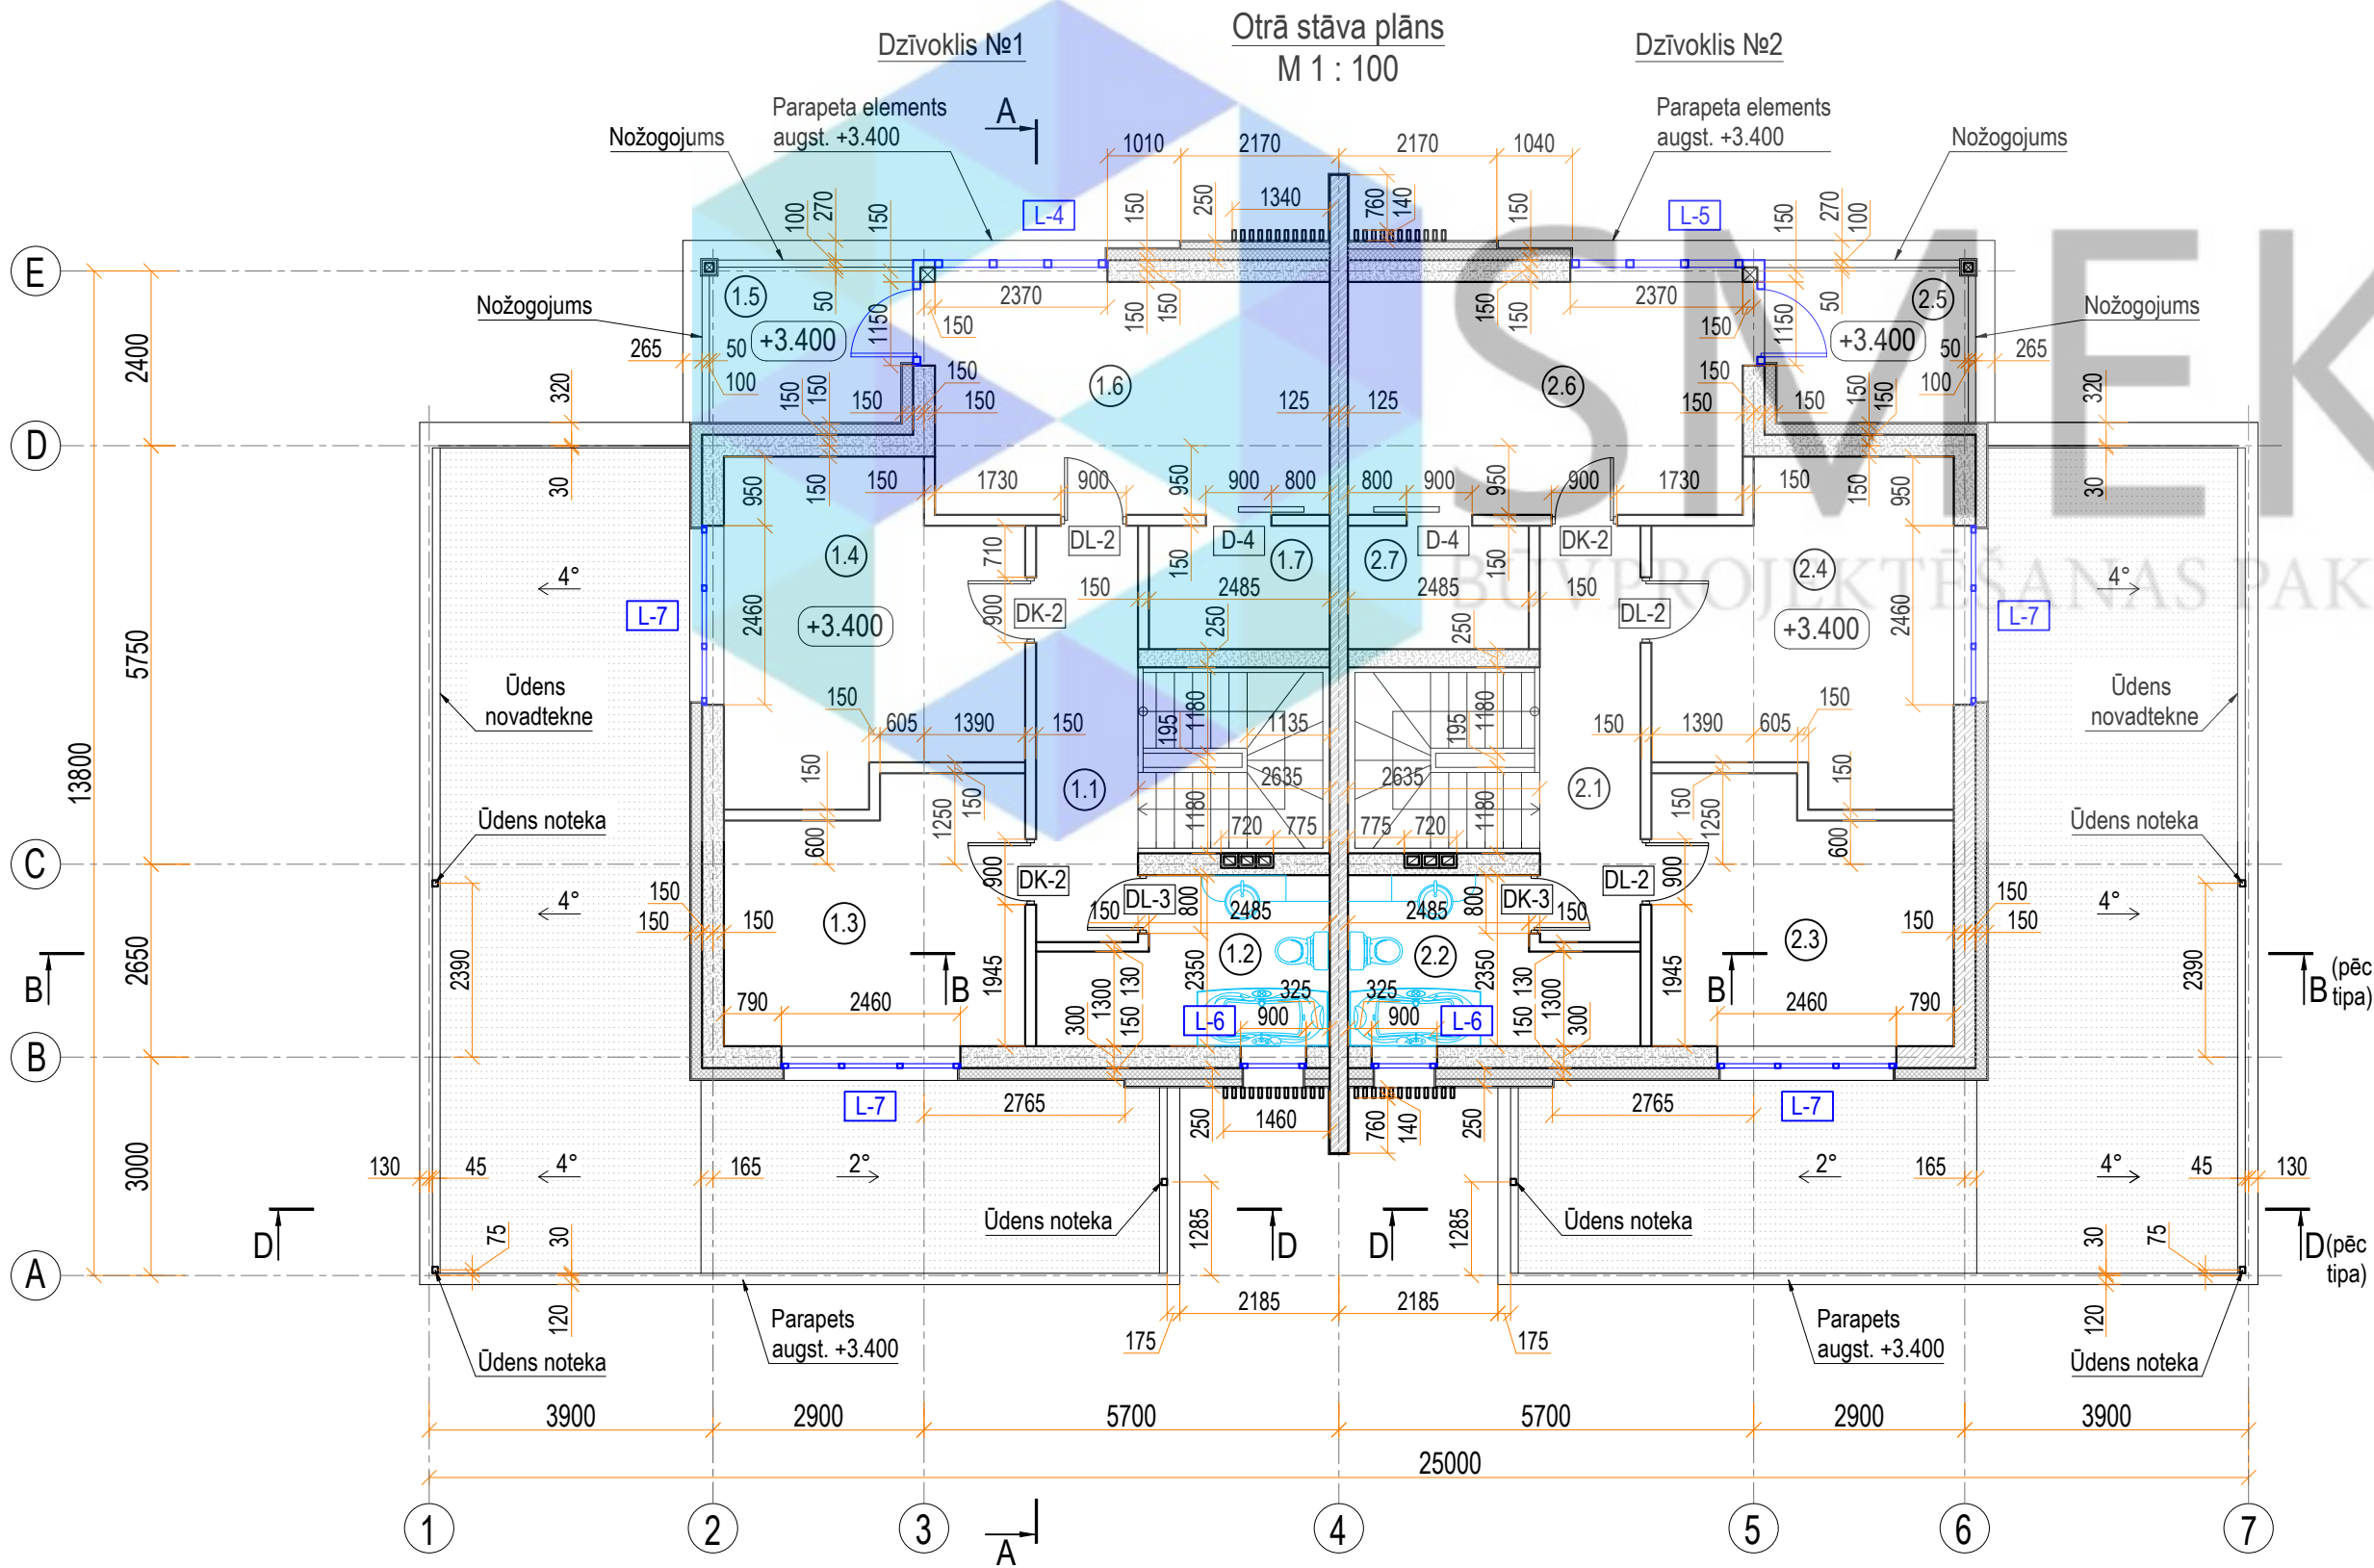


Pieņemtie apzīmējumi	
Apzīm.	Nosaukums
	Durvis
	Logs
①	Iekštelpu numerācija
±0.000	Grīdas augstuma atzīme
A	Griezuma līnija
	Ventilācijas bloks (720x200mm)
	Krāsotas metāla caurules (140x50mm), solis 120mm
	Metāla kolonna (120x120mm)
L-1	Logu apzīmējums
ĀD-1	Durvju apzīmējums
	Nesošās ārsienas, iekšējās sienas - gāzbetona bloki (250, 300mm)
	Starpsienas - gāzbetona bloki (250mm)
	Starpsienas - ģipškartona metāla karkasa sienas (130, 150mm)
4°	Jumta slīpums grādos
	Jumta segums - ruberoīds

- Piezīmes:
- Rasējumi ir izstrādāti mērogā, nesaistes gadījumā par primāriem uzskatīt rakstītos izmērus;
 - Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m;
 - Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis;
 - Visas augstuma atzīmes dotas no pirmā stāva tīrās grīdas ±0.000;
 - Nepieciešamos mezglu risinājumu rasējumus izstrādā būvuzņēmējs;
 - Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā;
 - Iekšējos apdares materiālus saskaņot ar pasūtītāju;
 - Logu specifikāciju skat. lapā AR-11;
 - Durvju specifikācija skat. lapā AR-12.

Telpu eksplikācija		
2.STĀVS		
Dzīvoklis №1		
Nr.	Nosaukums	Platība, m²
1.1	Gaitenis	8.0
1.2	Sanmezgls	7.8
1.3	Istaba	14.1
1.4	Istaba	17.4
1.5	Balkons	5.8
1.6	Istaba	17.5
1.7	Garderobe	4.2
KOPĀ:		74.8
KOPĀ 1, 2 st.:		216.1

Dzīvoklis №2		
2.1	Gaitenis	8.0
2.2	Sanmezgls	7.8
2.3	Istaba	14.1
2.4	Istaba	17.4
2.5	Balkons	5.8
2.6	Istaba	17.5
2.7	Garderobe	4.2
KOPĀ:		74.8
KOPĀ 1, 2 st.:		216.1
KOPĀ Dz.№1, Dz.№2		432.2

 SMEKO BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI				Objekts:		Pasūt.Nr. / Arhīva Nr.	
Stadija BP							
SIA" SMEKO" Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783 biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114 tel.: +371 2 5138878 e-pasts: smeko@inbox.lv				Pasūtītājs:		Marka AR	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: Otrā stava plāns		Lapa AR-3	Lapu sk. 12
Izstrādāja							
Būvpr.daļ.vad.						Mērogs M 1:100	

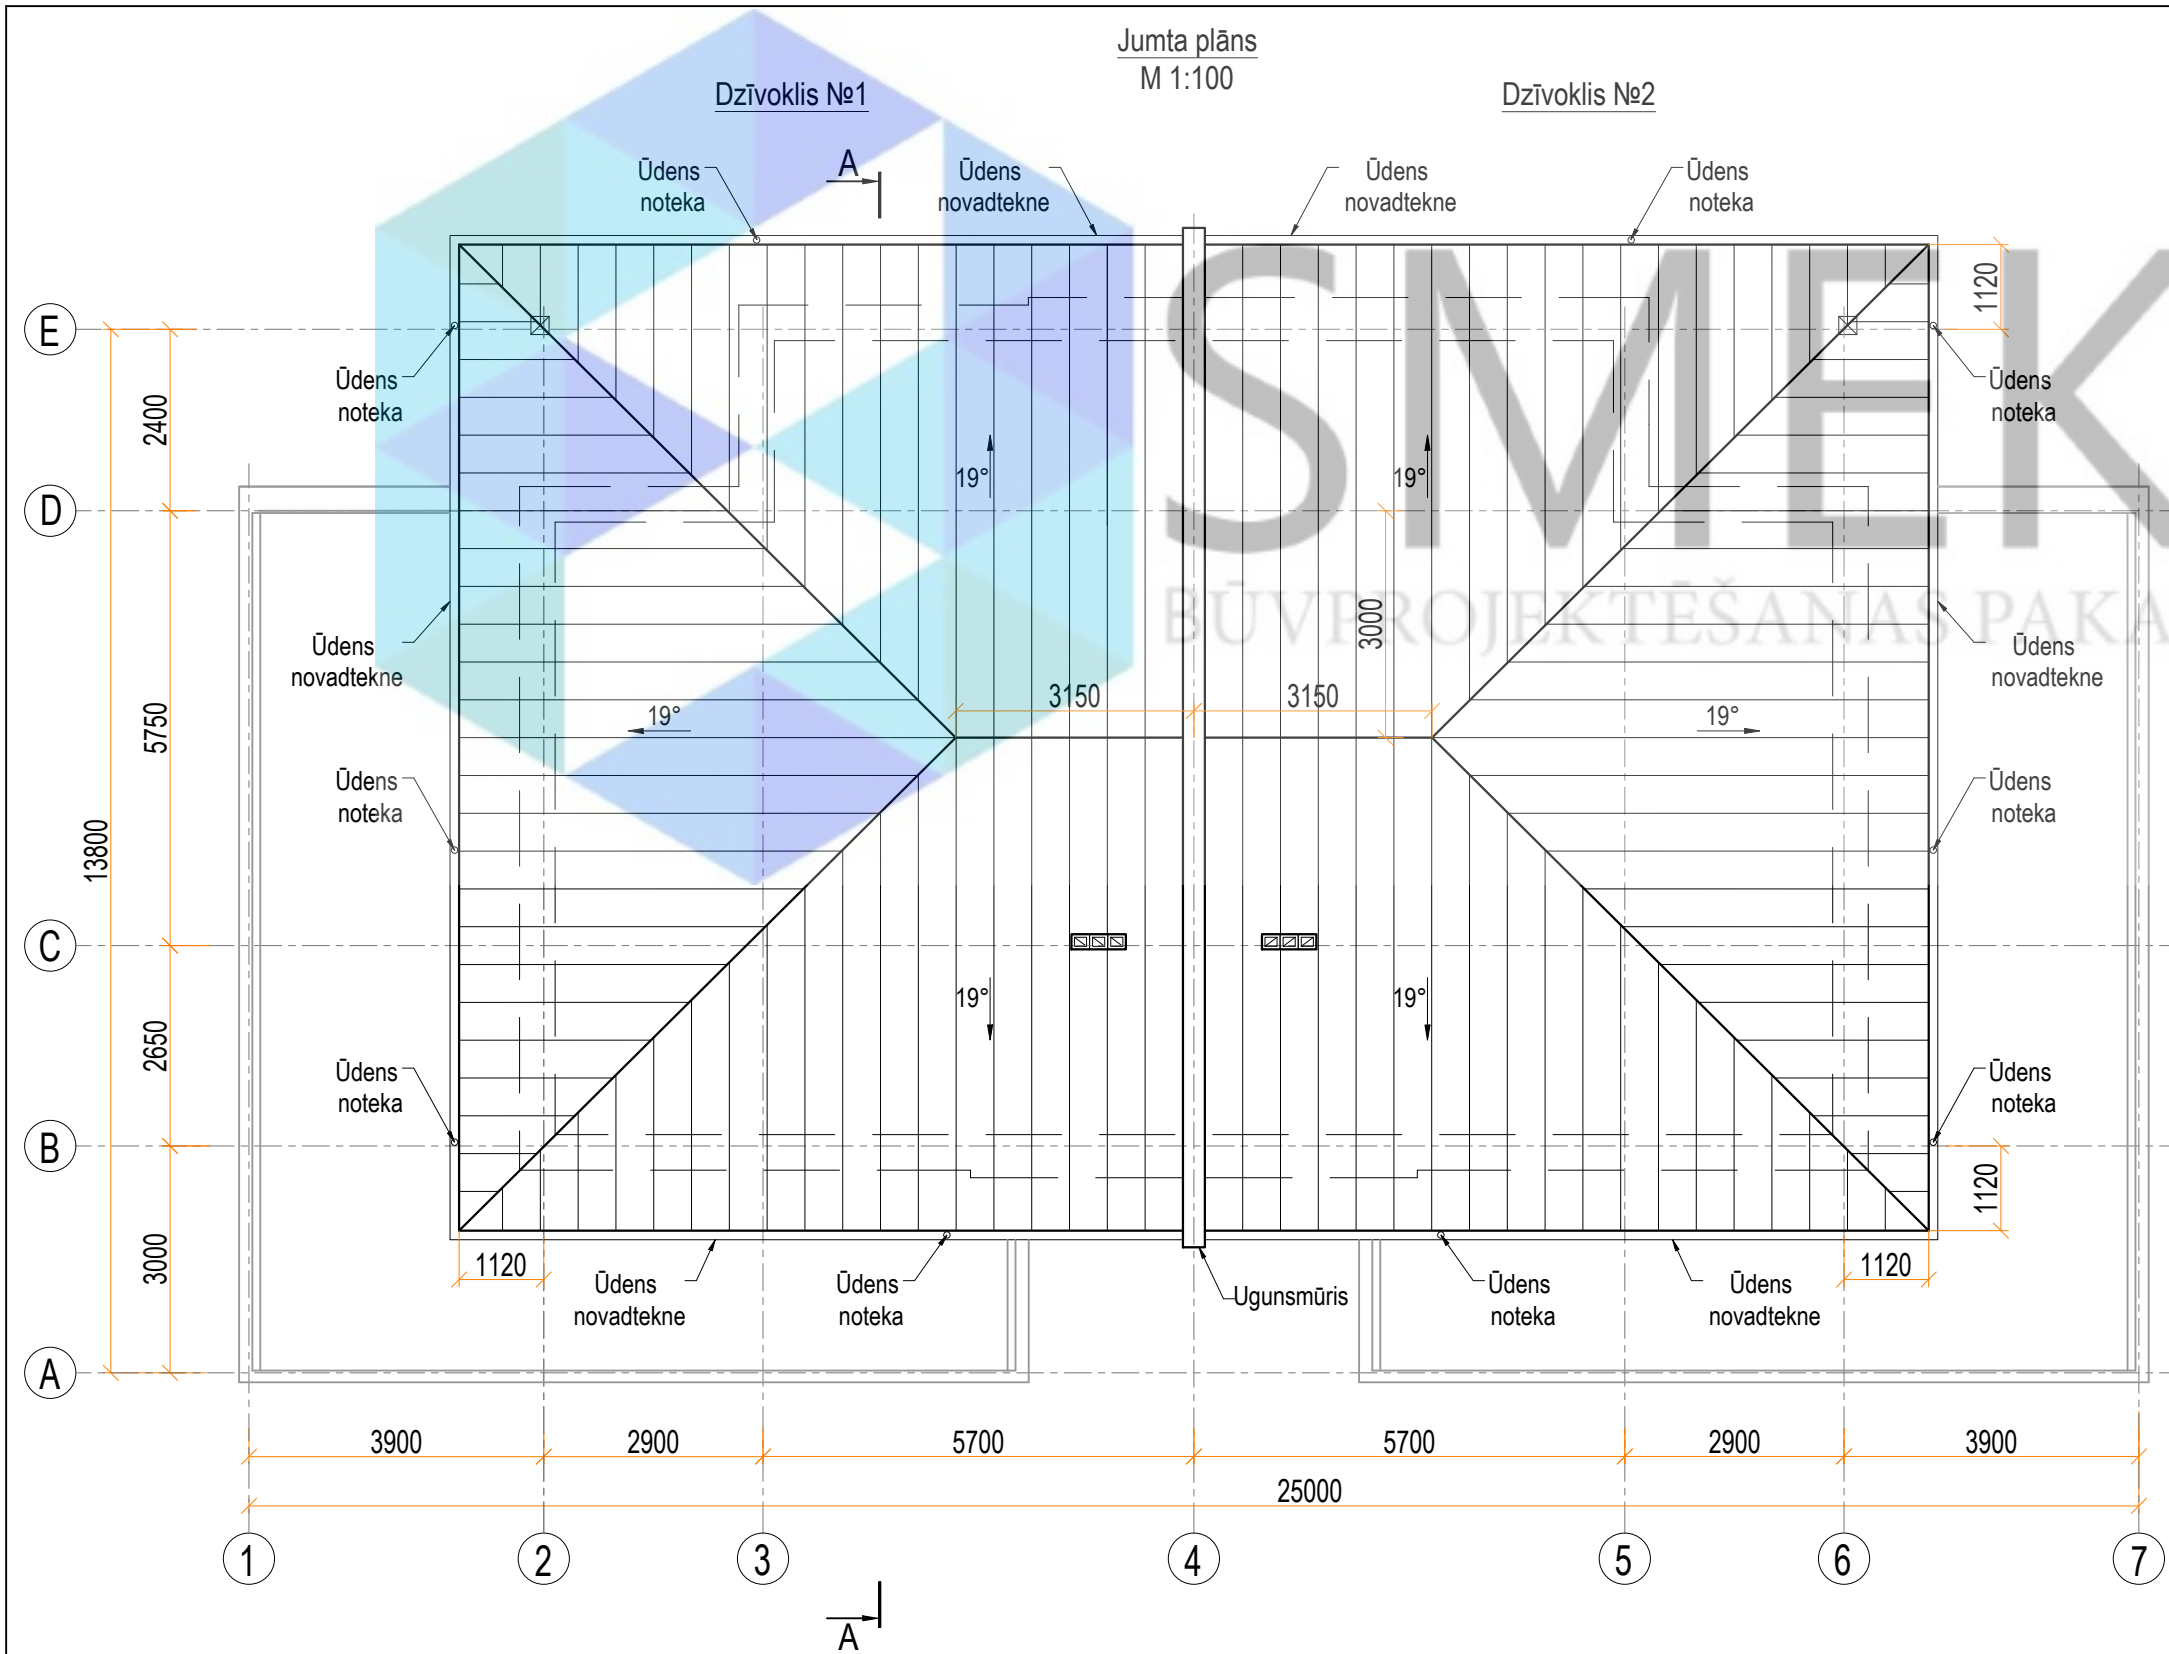

Pieņemtie apzīmējumi	
Apzīm.	Nosaukums
19°	Jumta slīpums grādos
	Jumta segums - valcprofila metāla jumta loksnes
	Sienas kontūra
	Ventilācijas bloks (720x200mm)
A↑	Griezuma līnija

Piezīmes:

- Rasējumi ir izstrādāti mērogā, nesaistes gadījumā par primāriem uzskatīt rakstītos izmērus;
- Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m;
- Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis;
- Visas augstuma atzīmes dotas no pirmā stāva tīrās grīdas ±0.000;
- Nepieciešamos mežglu risinājumu rasējumus izstrādā būvuzņēmējs;
- Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā;
- Iekšējos apdares materiālus saskaņot ar pasūtītāju.

 SMEKO BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI				Objekts:		Pasūt.Nr. / Arhīva Nr.	
						Stadija BP	
SIA" SMEKO" Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783 biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114 tel.: +371 2 5138878 e-pasts: smeko@inbox.lv				Pasūtītājs:		Marka AR	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: Jumta plāns		Lapa AR-4	Lapu sk. 12
Izstrādāja							
Būvpr.daļ.vad.							
						Mērogs M 1:100	

Griezums A-A
M 1:100

1. Valcprofila metāla jumta loksnes	
2. Antikondensāta paklājs	
3. Koka latas (100x25), solis 200mm	- 25mm
4. Koka spāres (50x200)	-200mm

1. Dekoratīvais apmetums	
2. Gāzbetona bloki ($\lambda = 0,10 \text{ W/m} \cdot \text{K}$)	-300mm
3. Akmens vate ($\lambda = 0,033 \text{ W/m} \cdot \text{K}$)	- 150mm
4. Iekšējā apdare	

1. Pamati	
2. Ruļļu hidroizolācija	
3. Putupolistirols ($\lambda = 0,036 \text{ W/m} \cdot \text{K}$)	- 150mm
4. Dekoratīvais apmetums	

1. Betona bruģa segums	- 60mm
2. Smiltis	- 80mm
3. Blietētas šķembas (frakc. 20..40 mm)	- 150mm
4. Geotekstils	
5. Blietēta grunts	

1. Grīdas segums	- 20mm
2. Armēta betona plātne	- 150mm
3. PE plēve	
4. Putupolistirols XPS (>200 kPa)	- 200mm
5. Profilētā geomembrāna	
6. Smiltis mazgātas sijātas ar akmeņiem - grants	- 400mm
7. Geotekstils	
8. Sablīvēts slānis, rupjas smiltis	- 600mm
9. Blietēta grunts	

1. Grīdas segums	- 20mm
2. Armēta betona kārtā	- 50mm
3. PE plēve	
4. Putupolistirols ($\lambda = 0,036 \text{ W/m} \cdot \text{K}$)	- 30mm
5. Saliekamā betona plātne	- 220mm
6. Iekšējā apdare	

1. Keramiskās flīzes	-20mm
2. Hidroizolācija - akrila gruntējums 2 kārtas	
3. Monolīta betona plātne	-130mm
4. Blietētu šķembu pamatne	-200mm
5. Geotekstils	
6. Blietēta grunts	

1. Vēja izolācija	
2. Koka sijā (100x200) / akmens vate ($\lambda = 0,033 \text{ W/m} \cdot \text{K}$)	- 200mm / 250mm
3. Tvaika izolācijas plēve	
4. Koka latas (15x50)	- 15mm
5. Stiprinājuma elementi	- 100mm
6. Metāla profils(50x25)	- 25mm
7. Ģipskartona plāksnes	- 12,5mm
8. Iekšējā apdare	

1. Ruberoīds (2 kārtas)	
2. OSB-3 mitrumizturīgas plātnes (2x12mm)	- 22 mm
3. Koka latas (50x50), solis 450mm	- 50mm
4. Koka sijā (100x200)	- 200mm
5. Stiprinājuma elementi	- 160 ÷ 435mm
6. Metāla profils (50x25)	- 25mm
7. Koka dēļi	- 20mm

1. Ruberoīds (2 kārtas)	
2. OSB-3 mitrumizturīgas plātnes (2x12mm)	- 22 mm
3. Metāla caurule (120x80), solis 2.0m	- 120mm
4. Cementa šķiedru plāksnes	- 10mm
5. Fasādes apdares plāksnītes (ķieģeļflīzes)	- 20mm

1. Betona bruģa segums	- 60mm
2. Smiltis	- 80mm
3. Blietētas šķembas (frakc. 20..40 mm)	- 150mm
4. Geotekstils	
5. Blietēta grunts	

Piezīmes:

- Rasējumi ir izstrādāti mērogā, nesaistes gadījumā par primāriem uzskatīt rakstītos izmērus;
- Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m;
- Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis;
- Visas augstuma atzīmes dotas no pirmā stāva tīrās grīdas ±0.000;
- Nepieciešamos mezglu risinājumu rasējumus izstrādā būvuzņēmējs;
- Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā;
- Iekšējos apdares materiālus saskaņot ar pasūtītāju;
- Gāzbloku pirmās divas rindas pasargāt ar ruļļu hidroizolāciju no ārpuses




SMEKO
BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI

SIA "SMEKO"
Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783
biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114
tel.: +371 2 5138878 e-pasts: smeiko@inbox.lv

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrādāja			
Būvpr.daļ.vad.			

Objekts:		Pasūt.Nr. / Arhīva Nr.	
		Stadija	BP
Pasūtītājs:		Marka	AR
		Lapa	Lapu sk.
Rasējums:		AR-5	12
		Mērogs	M 1:100

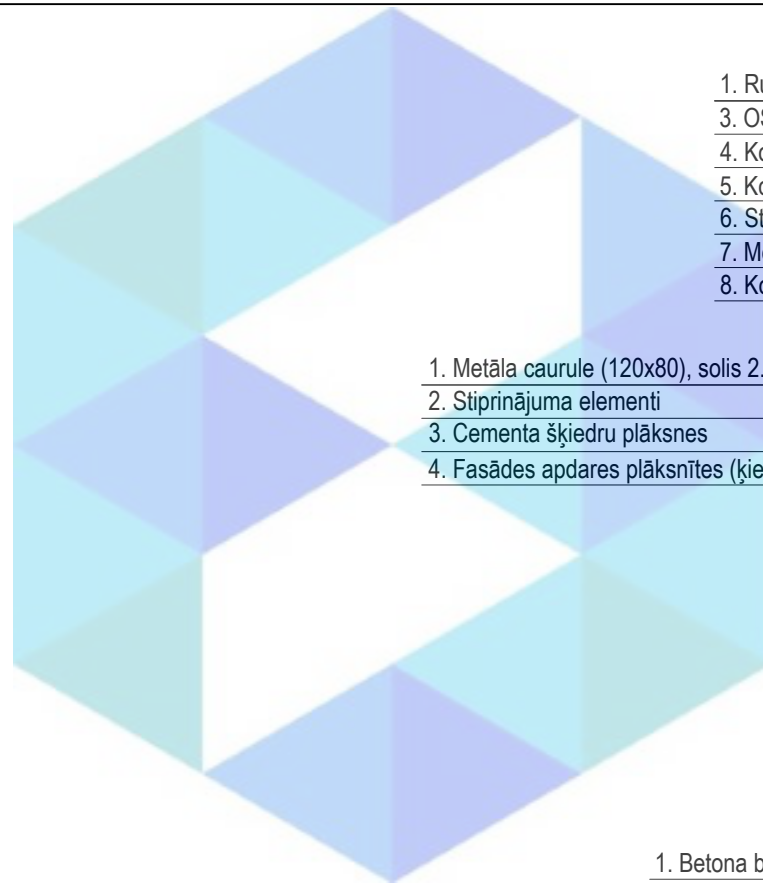


1. Ruberoīds (2 kārtas)	
3. OSB-3 mitrumizturīgas plātnes (2x12mm)	- 22 mm
4. Koka latas (50x50), solis 450mm	- 50mm
5. Koka sija (50x200)	- 200mm
6. Stiprinājuma elementi	- 95 ÷ 380mm
7. Metāla profils(50x25)	- 25mm
8. Koka dēļi	- 20mm

1. Metāla caurule (120x80), solis 2.0m	- 120mm
2. Stiprinājuma elementi	- 40mm
3. Cementa šķiedru plāksnes	- 10mm
4. Fasādes apdares plāksnītes (ķieģeļflīzes)	- 20mm

1. Betona bruģa segums	- 60mm
2. Smilts	- 80mm
3. Stieģrojumā siets: Ø10 B500B S100	
4. Blietētas šķembas (frakc. 20..40 mm)	- 150mm
5. Geotekstils	
6. Blietēta grunts	

Griezums C-C
M 1:100

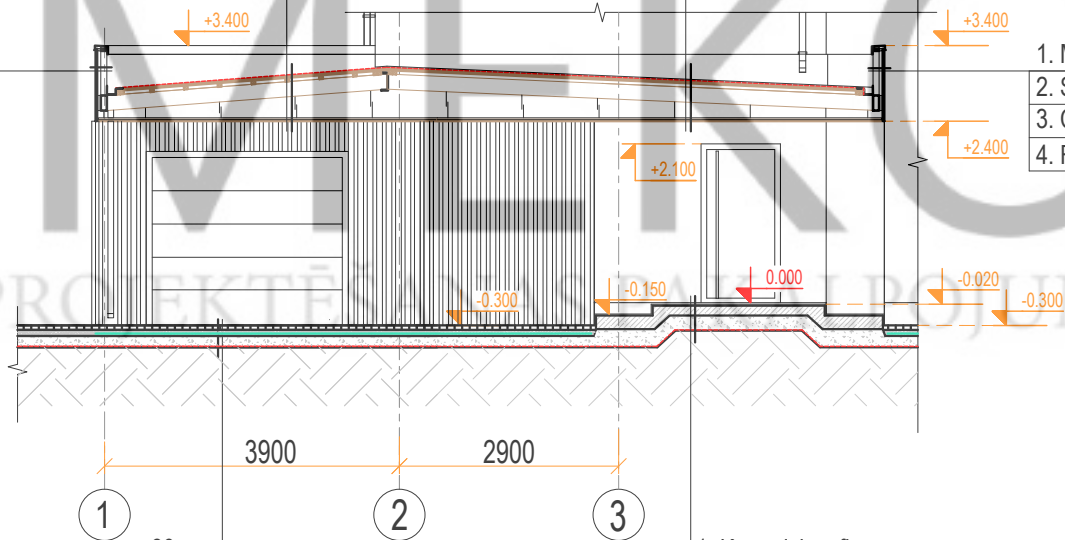

1. Ruberoīds (2 kārtas)	
3. OSB-3 mitrumizturīgas plātnes (2x12mm)	- 22 mm
4. Koka latas (50x50), solis 450mm	- 50mm
5. Koka sija (100x200)	- 200mm
6. Stiprinājuma elementi	- 95 ÷ 380mm
7. Metāla profils(50x25)	- 25mm
8. Koka dēļi	- 20mm

1. Metāla caurule (120x80), solis 2.0m	- 120mm
2. Stiprinājuma elementi	- 40mm
3. Cementa šķiedru plāksnes	- 10mm
4. Fasādes apdares plāksnītes (ķieģeļflīzes)	- 20mm


1. Keramiskās flīzes	-20mm
2. Hidroizolācija - akrila gruntejums 2. kartas	
3. Monolīta betona plātne	-130mm
4. Blietētu šķembu pamatne	-200mm
5. Geotekstils	
6. Rupjgraudainas smilts slānis	

Griezums B-B
M 1:100

1. Ruberoīds (2 kārtas)	
3. OSB-3 mitrumizturīgas plātnes (2x12mm)	- 22 mm
4. Koka latas (50x50), solis 450mm	- 50mm
5. Koka sija (50x200)	- 200mm

1. Metāla caurule (120x80), solis 2.0m	- 120mm
2. Stiprinājuma elementi	- 40mm
3. Cementa šķiedru plāksnes	- 10mm
4. Fasādes apdares plāksnītes (ķieģeļflīzes)	- 20mm

1. OSB-3 mitrumizturīgas plātnes	- 15mm
2. Koka latas (50x50), solis 450mm	- 50mm
3. Koka statnis (50x120)	- 120mm
4. Koka latas (50x50), solis 450mm	- 50mm
5. Cementa šķiedru plāksnes	- 20mm
6. Koka brisas (50x50), solis 125mm	- 50mm

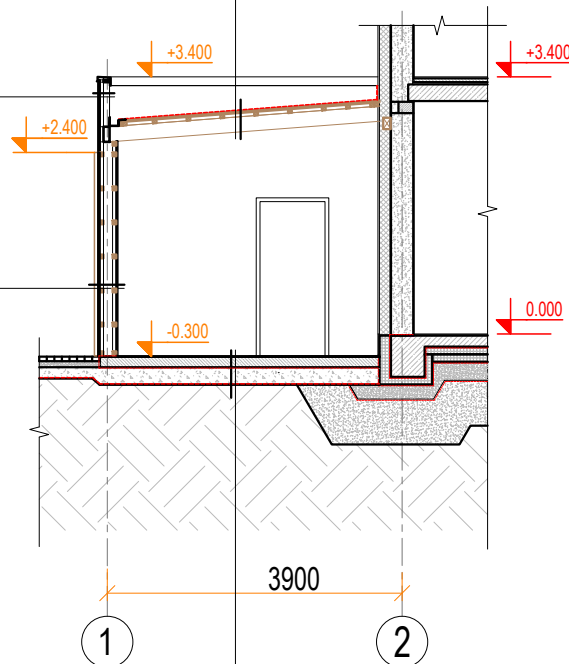


1. Armēta betona plātne	- 100mm
2. Blietētas šķembas (frakc. 20..40 mm)	- 230mm
3. Geotekstils	
4. Blietēta grunts	

Piezīmes:

1. Rasējumi ir izstrādāti mērogā, nesaistes gadījumā par primāriem uzskatīt rakstītos izmērus;
2. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m;
3. Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis;
4. Visas augstuma atzīmes dotas no pirmā stāva tīrās grīdas ±0.000;
5. Nepieciešamos mezglu risinājumu rasējumus izstrādā būvuzņēmējs;
6. Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā;
7. Iekšējos apdares materiālus saskaņot ar pasūtītāju.

 SMEKO BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI				Objekts:		Pasūt.Nr. / Arhīva Nr.	
						Stadija BP	
SIA "SMEKO" Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783 biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114 tel.: +371 2 5138878 e-pasts: smeko@inbox.lv				Pasūtītājs:		Marka AR	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: Griezums B-B; C-C		Lapa AR-6	Lapu sk. 12
Izstrādāja						Mērogs M 1:100	
Būvpr.daļ.vad.							

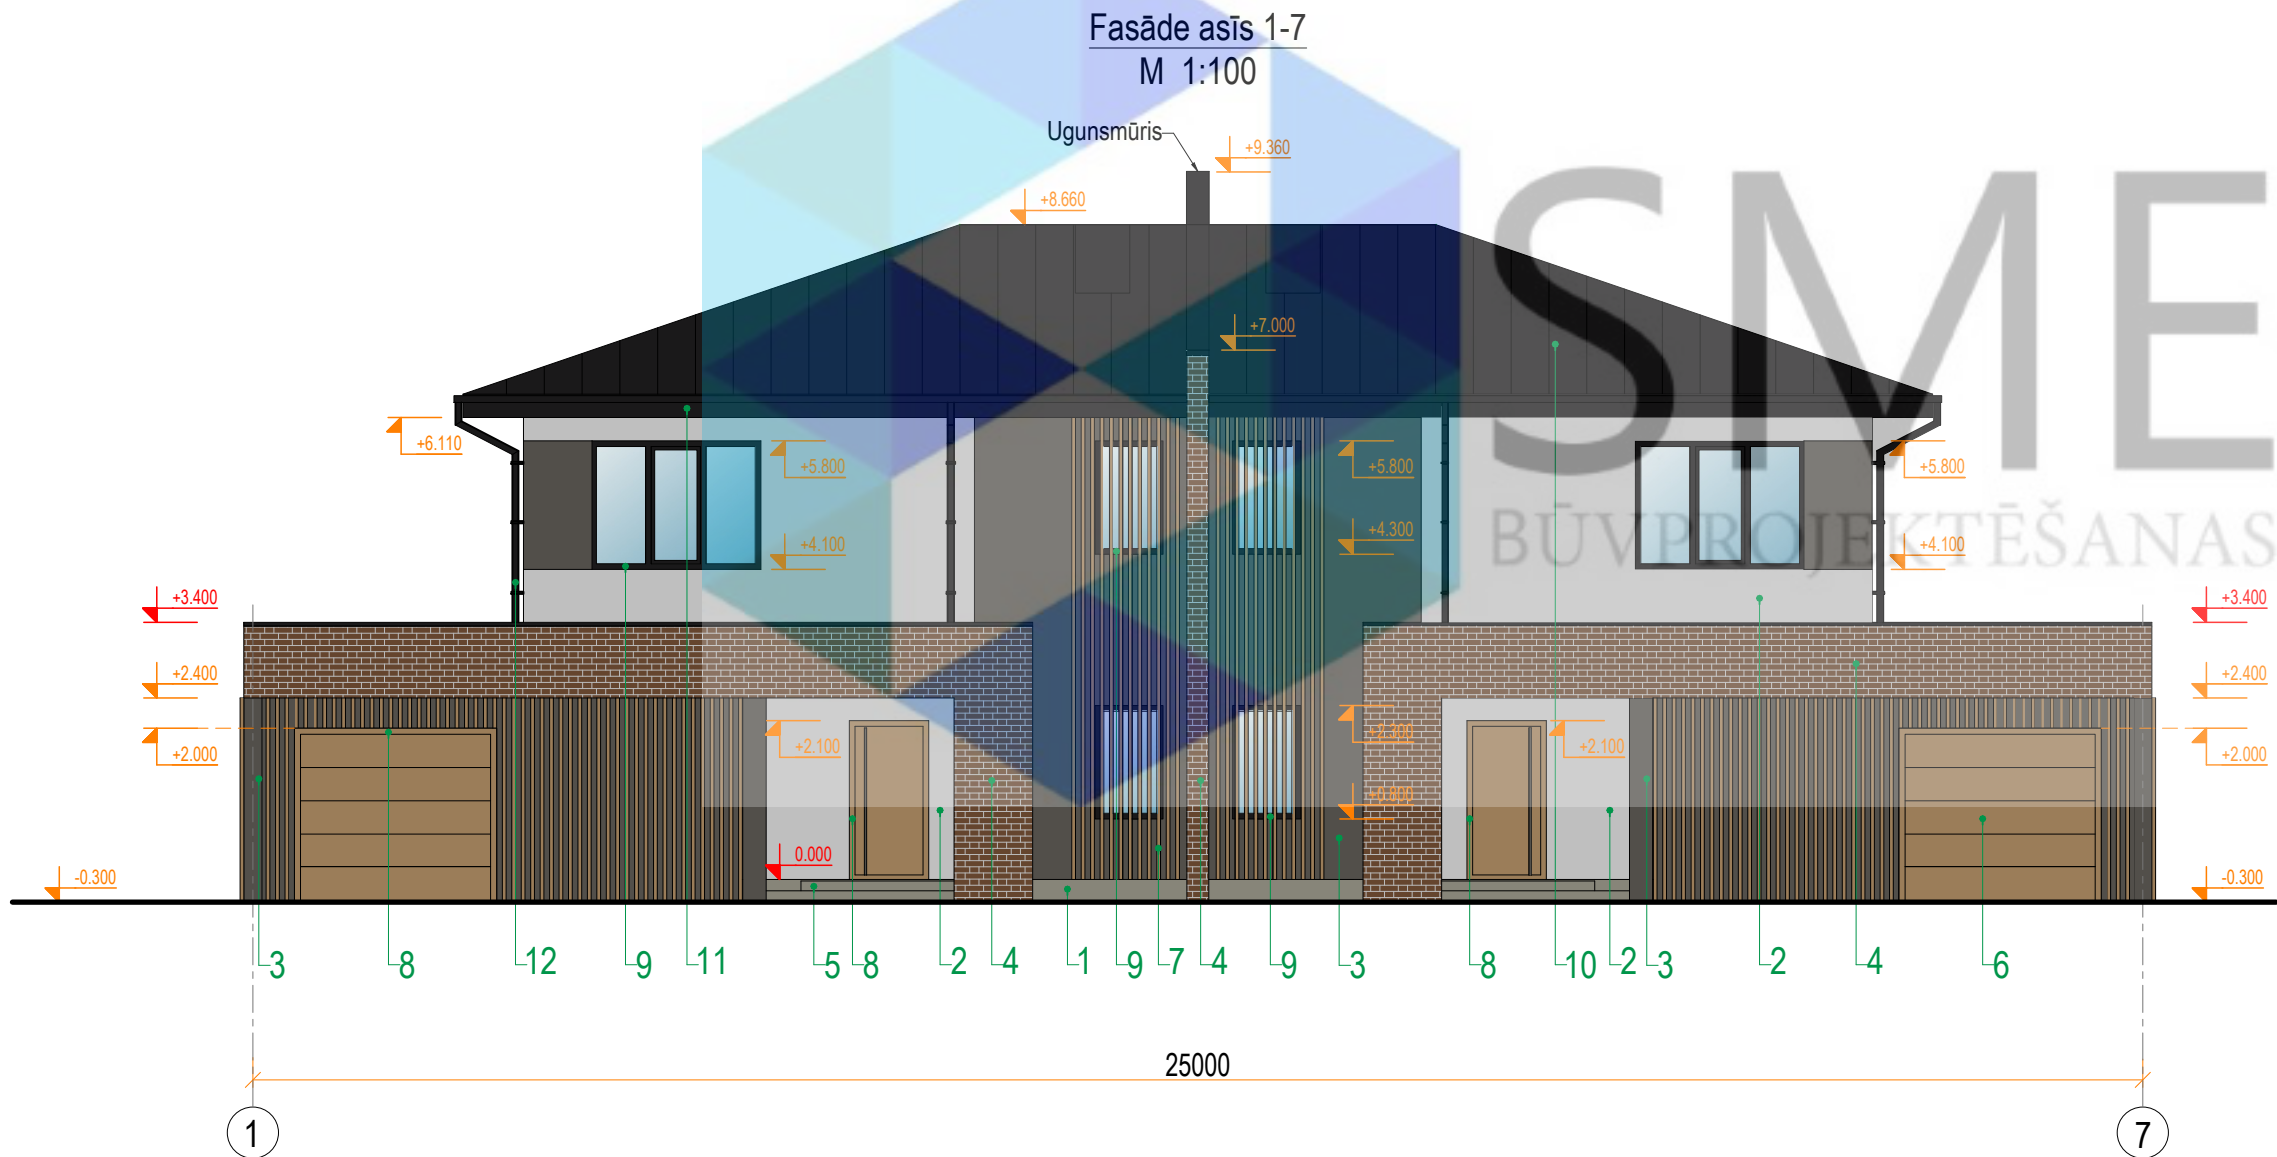

Krāsu pase						
Nr.	Apzīm.	Raksturojums	Toņa kods RAL	Toņa kods NCS	Toņa kods RGB	Tonis
1		Cokols - dekoratīvais apmetums	RAL 7023	NCS S 5005-G50Y	RGB 135,133,121	
2		Fasādes apdare - dekoratīvais apmetums	RAL 7038	NCS S 2500-N	RGB 191,191,191	
3		Fasādes apdare - dekoratīvais apmetums	RAL 7022	NCS S S 7502-Y	RGB 82,79,74	
4		Fasādes apdare - klinkera flīzes	RAL 8011	NCS S 7020-Y40R	RGB 101,69,46	
5		Lievenis - keramiskās flīzes	RAL 7023	NCS S 5005-G50Y	RGB 135,133,121	
6		Fasādes apdare - koka brusas (50x50mm), solis 125mm	RAL 1036	NCS S 5020-Y20R	RGB 155,125,89	
7		Fasādes apdare - krasota metāla caurules (140x50mm), solis 120mm	RAL 1036	NCS S 5020-Y20R	RGB 155,125,89	
8		Durvju rāmjis	RAL 1036	NCS S 5020-Y20R	RGB 155,125,89	
9		Logu un durvju rāmjī	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	
10		Jumta apdare - valcprofils metāla jumta segums	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	
11		Jumta dzega - krasoti koka deļi	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	
12		Lietus ūdens savākšanas sistēmas	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	
13		Nožogojums balkona - krasota metāla konstrukcija	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	

Piezīmes:

- Rasējumi ir izstrādāti mērogā, nesaistes gadījumā par primāriem uzskatīt rakstītos izmērus;
- Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m;
- Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis;
- Visas augstuma atzīmes dotas no pirmā stāva tīrās grīdas ±0.000;
- Nepieciešamos mezglu risinājumu rasējumus izstrādā būvuzņēmējs;
- Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā;
- Iekšējos apdares materiālus saskaņot ar pasūtītāju.

 SMEKO BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI SIA "SMEKO" Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783 biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114 tel.: +371 2 5138878 e-pasts: smeko@inbox.lv				Objekts:		Pasūt.Nr. / Arhīva Nr.	
						Stadija	BP
				Pasūtītājs:		Marka	
						AR	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums:		Lapa	Lapu sk.
Izstrādāja						AR-7	12
Būvpr.daļ.vad.						Mērogs	
				Fasāde asīs 1-7		M 1:100	



Krāsu pase						
Nr.	Apzīm.	Raksturojums	Toņa kods RAL	Toņa kods NCS	Toņa kods RGB	Tonis
1		Cokols - dekoratīvais apmetums	RAL 7023	NCS S 5005-G50Y	RGB 135,133,121	
2		Fasādes apdare - dekoratīvais apmetums	RAL 7038	NCS S 2500-N	RGB 191,191,191	
3		Fasādes apdare - dekoratīvais apmetums	RAL 7022	NCS S S 7502-Y	RGB 82,79,74	
4		Fasādes apdare - klinkera flīzes	RAL 8011	NCS S 7020-Y40R	RGB 101,69,46	
5		Lievenis - keramiskās flīzes	RAL 7023	NCS S 5005-G50Y	RGB 135,133,121	
6		Fasādes apdare - koka brusas (50x50mm), solis 125mm	RAL 1036	NCS S 5020-Y20R	RGB 155,125,89	
7		Fasādes apdare - krasota metāla caurules (140x50mm), solis 120mm	RAL 1036	NCS S 5020-Y20R	RGB 155,125,89	
8		Durvju rāmjis	RAL 1036	NCS S 5020-Y20R	RGB 155,125,89	
9		Logu un durvju rāmji	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	
10		Jumta apdare - valcprofils metāla jumta segums	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	
11		Jumta dzega - krasoti koka deļi	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	
12		Lietus ūdens savākšanas sistēmas	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	
13		Nožogojums balkona - krasota metāla konstrukcija	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	

Piezīmes:

1. Rasējumi ir izstrādāti mērogā, nesaistes gadījumā par primāriem uzskatīt rakstītos izmērus;
2. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m;
3. Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis;
4. Visas augstuma atzīmes dotas no pirmā stāva tīrās grīdas ±0.000;
5. Nepieciešamos mezgļu risinājumu rasējumus izstrādā būvuzņēmējs;
6. Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā;
7. Iekšējos apdares materiālus saskaņot ar pasūtītāju.

 SMEKO BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI				Objekts:		Pasūt.Nr. / Arhīva Nr.	
				Stadija BP			
SIA" SMEKO" Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783 biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114 tel.: +371 2 5138878 e-pasts: smeko@inbox.lv				Pasūtītājs:		Marka AR	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: Fasāde asīs E-A		Lapa AR-8	Lapu sk. 12
Izstrādāja							
Būvpr.daļ.vad.							
						Mērogs M 1:100	




Krāsu pase						
Nr.	Apzīm.	Raksturojums	Toņa kods RAL	Toņa kods NCS	Toņa kods RGB	Tonis
1		Cokols - dekoratīvais apmetums	RAL 7023	NCS S 5005-G50Y	RGB 135,133,121	
2		Fasādes apdare - dekoratīvais apmetums	RAL 7038	NCS S 2500-N	RGB 191,191,191	
3		Fasādes apdare - dekoratīvais apmetums	RAL 7022	NCS S S 7502-Y	RGB 82,79,74	
4		Fasādes apdare - klinkera flīzes	RAL 8011	NCS S 7020-Y40R	RGB 101,69,46	
5		Lievenis - keramiskās flīzes	RAL 7023	NCS S 5005-G50Y	RGB 135,133,121	
6		Fasādes apdare - koka brusas (50x50mm), solis 125mm	RAL 1036	NCS S 5020-Y20R	RGB 155,125,89	
7		Fasādes apdare - krasota metāla caurules (140x50mm), solis 120mm	RAL 1036	NCS S 5020-Y20R	RGB 155,125,89	
8		Durvju rāmjis	RAL 1036	NCS S 5020-Y20R	RGB 155,125,89	
9		Logu un durvju rāmjī	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	
10		Jumta apdare - valcprofils metāla jumta segums	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	
11		Jumta dzega - krasoti koka deļi	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	
12		Lietus ūdens savākšanas sistēmas	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	
13		Nožogojums balkona - krasota metāla konstrukcija	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	

Piezīmes:

1. Rasējumi ir izstrādāti mērogā, nesaistes gadījumā par primāriem uzskatīt rakstītos izmērus;
2. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m;
3. Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis;
4. Visas augstuma atzīmes dotas no pirmā stāva tīrās grīdas ±0.000;
5. Nepieciešamos mezglu risinājumu rasējumus izstrādā būvuzņēmējs;
6. Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā;
7. Iekšējos apdares materiālus saskaņot ar pasūtītāju.

 SMEKO BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI				Objekts:		Pasūt.Nr. / Arhīva Nr.	
						Stadija BP	
SIA" SMEKO" Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783 biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114 tel.: +371 2 5138878 e-pasts: smeko@inbox.lv				Pasūtītājs:		Marka AR	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: Fasāde asīs 7-1		Lapa AR-9	Lapu sk. 12
Izstrādāja							
Būvpr.daļ.vad.						Mērogs M 1:100	

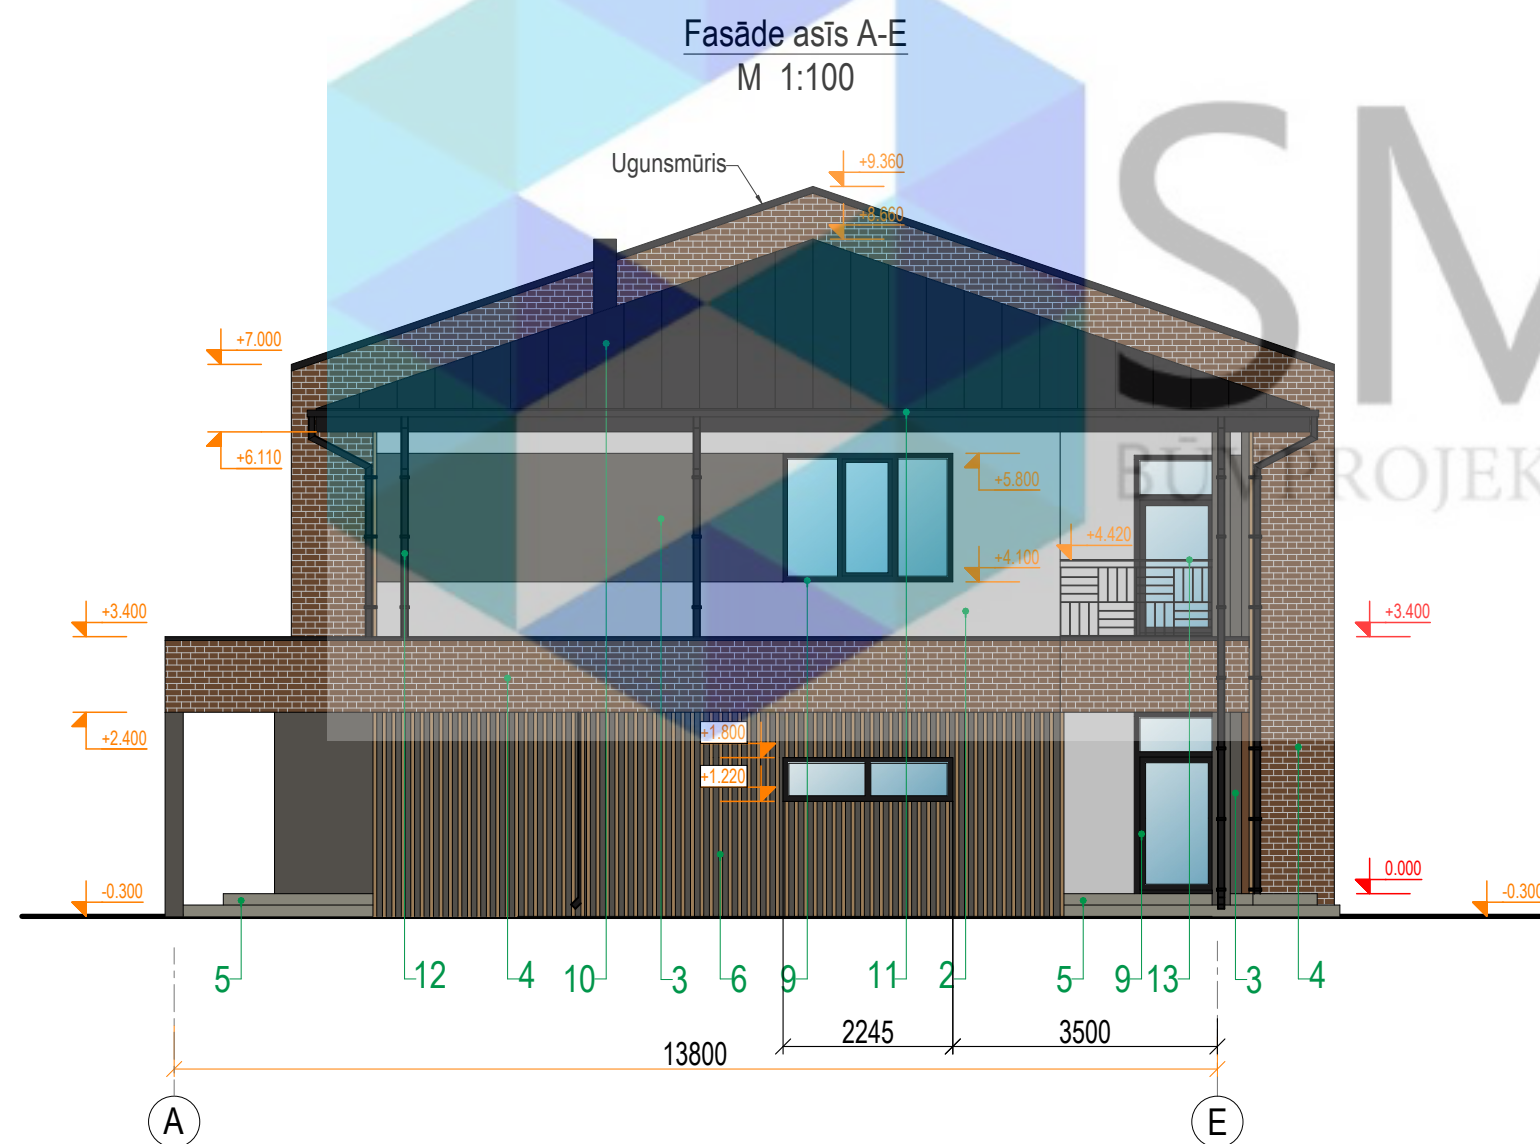

Krāsu pase						
Nr.	Apzīm.	Raksturojums	Toņa kods RAL	Toņa kods NCS	Toņa kods RGB	Tonis
1		Cokols - dekoratīvais apmetums	RAL 7023	NCS S 5005-G50Y	RGB 135,133,121	
2		Fasādes apdare - dekoratīvais apmetums	RAL 7038	NCS S 2500-N	RGB 191,191,191	
3		Fasādes apdare - dekoratīvais apmetums	RAL 7022	NCS S S 7502-Y	RGB 82,79,74	
4		Fasādes apdare - klinkera flīzes	RAL 8011	NCS S 7020-Y40R	RGB 101,69,46	
5		Lievenis - keramiskās flīzes	RAL 7023	NCS S 5005-G50Y	RGB 135,133,121	
6		Fasādes apdare - koka brusas (50x50mm), solis 125mm	RAL 1036	NCS S 5020-Y20R	RGB 155,125,89	
7		Fasādes apdare - krasota metāla caurules (140x50mm), solis 120mm	RAL 1036	NCS S 5020-Y20R	RGB 155,125,89	
8		Durvju rāmjis	RAL 1036	NCS S 5020-Y20R	RGB 155,125,89	
9		Logu un durvju rāmji	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	
10		Jumta apdare - valcprofils metāla jumta segums	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	
11		Jumta dzega - krasoti koka deļi	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	
12		Lietus ūdens savākšanas sistēmas	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	
13		Nožogojums balkona - krasota metāla konstrukcija	RAL 8022	NCS S 9000-N	RGB 26,25,26	

Piezīmes:

1. Rasējumi ir izstrādāti mērogā, nesaistes gadījumā par primāriem uzskatīt rakstītos izmērus;
2. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m;
3. Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis;
4. Visas augstuma atzīmes dotas no pirmā stāva tīrās grīdas ±0.000;
5. Nepieciešamos mezglu risinājumu rasējumus izstrādā būvuzņēmējs;
6. Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā;
7. Iekšējos apdares materiālus saskaņot ar pasūtītāju.

 SMEKO BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI	Objekts:			Pasūt.Nr. / Arhīva Nr.			
				Stadija BP			
SIA" SMEKO" Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783 biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114 tel.: +371 2 5138878 e-pasts: smeko@inbox.lv				Pasūtītājs:		Marka AR	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: Fasāde asīs A-E		Lapa AR-10	Lapu sk. 12
Izstrādāja							
Būvpr.daļ.vad.							
						Mērogs M 1:100	

Apzīm.	Shēma, izmēri (mm)	Skaitis	Ailas izmēri b (mm) x h (mm)	Apraksts
L-1		1	2000x1000	- PVC konstrukcijas rāmis; - Divkārsa stikla pakete; - Ugunsdrošs logs (EI-30); - Uw = 1,1 (vai mazāka); - Atvēršana pilnā vai vēdināšanas režīmā; - Ar iekšējo un ārējo palodzi; - Palodzes platumu saskaņot ar pasūtītāju
L-2		1	2000x1000	- PVC konstrukcijas rāmis; - Divkārsa stikla pakete; - Ugunsdrošs logs (EI-30); - Uw = 1,1 (vai mazāka); - Atvēršana vēdināšanas režīmā; - Ar iekšējo un ārējo palodzi; - Palodzes platumu saskaņot ar pasūtītāju
L-3		2	2245x600	- PVC konstrukcijas rāmis; - Divkārsa stikla pakete; - Ugunsdrošs logs (EI-30); - Ar iekšējo un ārējo palodzi; - Palodzes platumu saskaņot ar pasūtītāju
L-4		2	4100x2400	- PVC konstrukcijas rāmis; - Divkārsa stikla pakete; - Ugunsdrošs logs (EI-30); - Uw = 1,1 (vai mazāka); - Ar iekšējo un ārējo palodzi; - Palodzes platumu saskaņot ar pasūtītāju
L-5		2	4100x2400	- PVC konstrukcijas rāmis; - Divkārsa stikla pakete; - Ugunsdrošs logs (EI-30); - Uw = 1,1 (vai mazāka); - Ar iekšējo un ārējo palodzi; - Palodzes platumu saskaņot ar pasūtītāju

L-6		4	900x1500	- PVC konstrukcijas rāmis; - Divkārsa stikla pakete; - Ugunsdrošs logs (EI-30); - Uw = 1,1 (vai mazāka); - Atvēršana pilnā vai vēdināšanas režīmā; - Ar iekšējo un ārējo palodzi; - Palodzes platumu saskaņot ar pasūtītāju
L-7		4	2460x1700	- PVC konstrukcijas rāmis; - Divkārsa stikla pakete; - Ugunsdrošs logs (EI-30); - Uw = 1,1 (vai mazāka); - Atvēršana vēdināšanas režīmā; - Ar iekšējo un ārējo palodzi; - Palodzes platumu saskaņot ar pasūtītāju

Norādījumi:

- Logu izmēri doti ailu kārbām. Pielaiķes nosaka izgatavotājs;
- Logu vērsšanās virzienu pirms izgatavošanas saskaņot ar plāna datiem un pasūtītāju;
- Loga siltumcaurlaidības koeficients $U_w < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- Logu rāmja krāsas toni no ārpuses skatīt pie ēkas fasādēm;
- Loga iekšējā palodze - koka, krāsota (krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju);
- Visi logi komplektējami ar nepieciešamo furnitūru.

Piezīmes:

1. Logu izvietojumu plānā skatīt lapā AR-2 un AR-3;
2. Shēmā uzrādīts logu skats no fasādes puses;
3. Pirms logu izgatavošanas un montāžas, ailas izmērus pārmērīt uz vietas;
4. Dots principiāls ailu aizpildījuma risinājums, detalizāciju izstrādā logu piegādātājs.

				Objekts:		Pasūt.Nr. / Arhīva Nr.	
						Stadija BP	
SIA "SMEKO" Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783 biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114 tel.: +371 2 5138878 e-pasts: smeko@inbox.lv				Pasūtītājs:		Marka AR	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: Logu specifikācija		Lapa AR-11	Lapu sk. 12
Izstrādāja						Mērogs b/m	
Būvpr.daļ.vad.							